
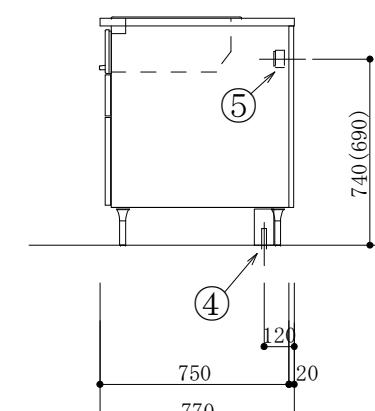
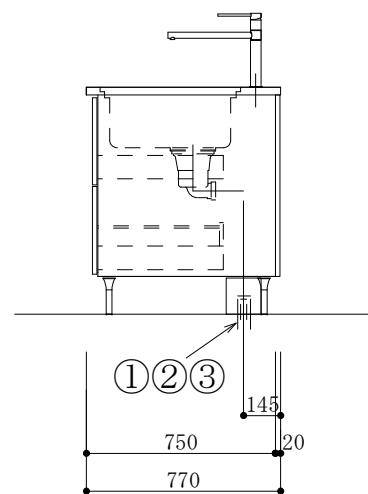
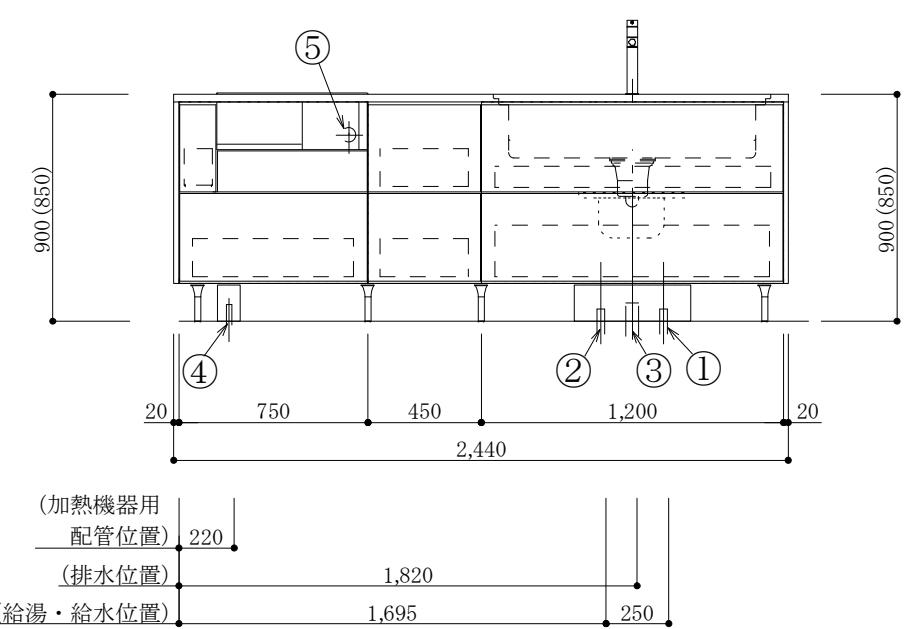


配管（別途工事）

① 給水管	PT1/2 床立上げ
② 給湯管	PT1/2 床立上げ
③ 排水管	VP (VU) 40A・50A・65A 床立上げ
④ ◆IH機器の場合 電源	単相200V・30A以上専用回路・アース 床出し
⑤ ▲ガス機器の場合 ガス管	PT1/2 床立上げ
⑥ ◆IH機器の場合 コンセント	単相定格250V・30A (1極接地用) 接地2P30A (◎)




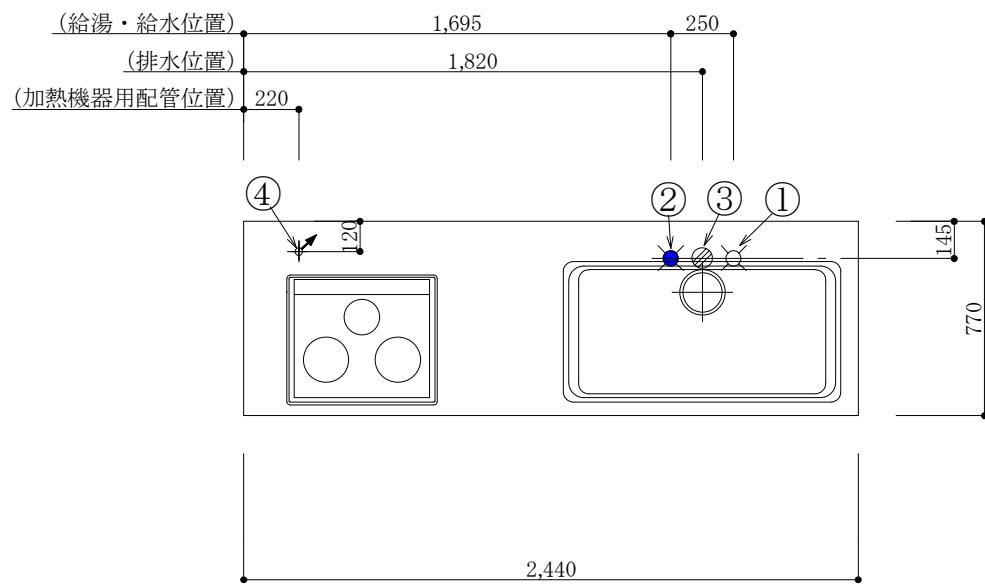


加熱機器側面

※この図面は右シンク仕様です。

配管（別途工事）

① 給水管	PT1/2 床立上げ
② 給湯管	PT1/2 床立上げ
③ 排水管	VP (VU) 40A・50A・65A 床立上げ
④ ◆IH機器の場合 電源	単相200V・30A以上専用回路・アース 床出し
④ ▲ガス機器の場合 ガス管	PT1/2 床立上げ
⑤ ◆IH機器の場合 コンセント	単相定格250V・30A (1極接地用) 接地2P30A ⑩

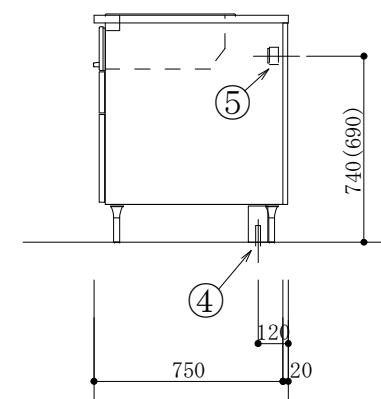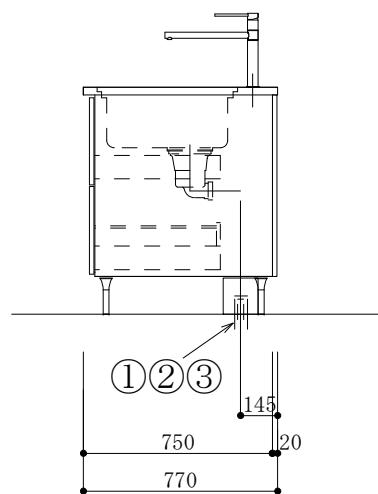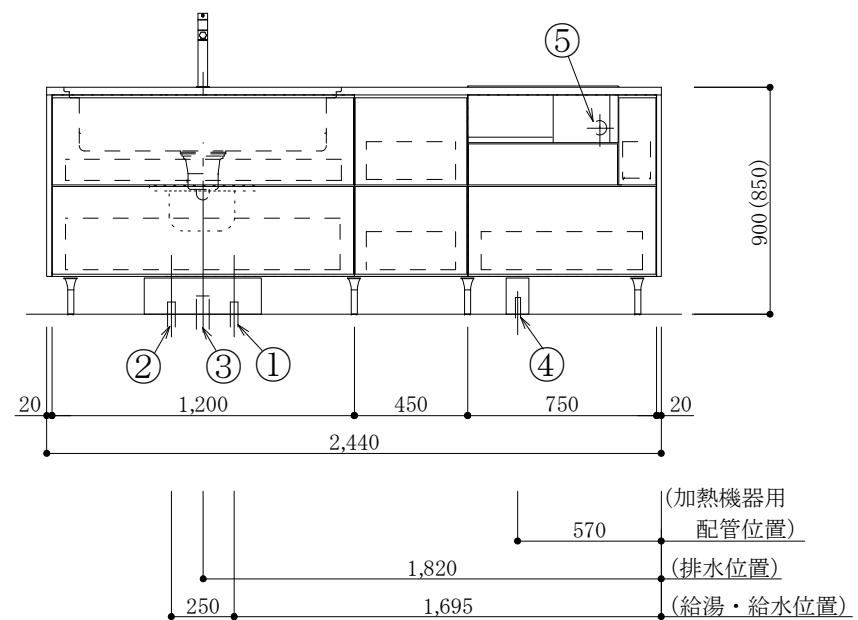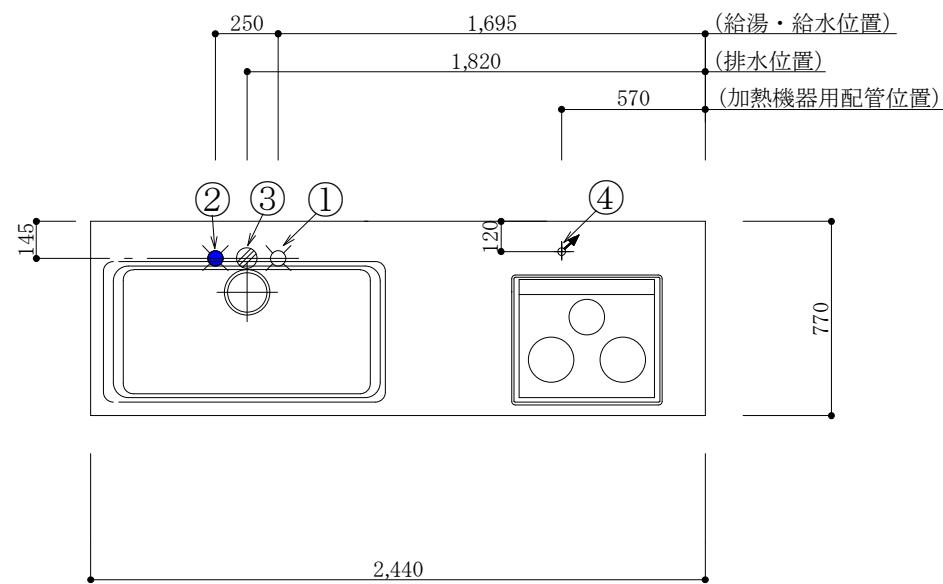

加熱機器側面

※この図面は左シンク仕様です。